Ausbauquerschnitt A-A

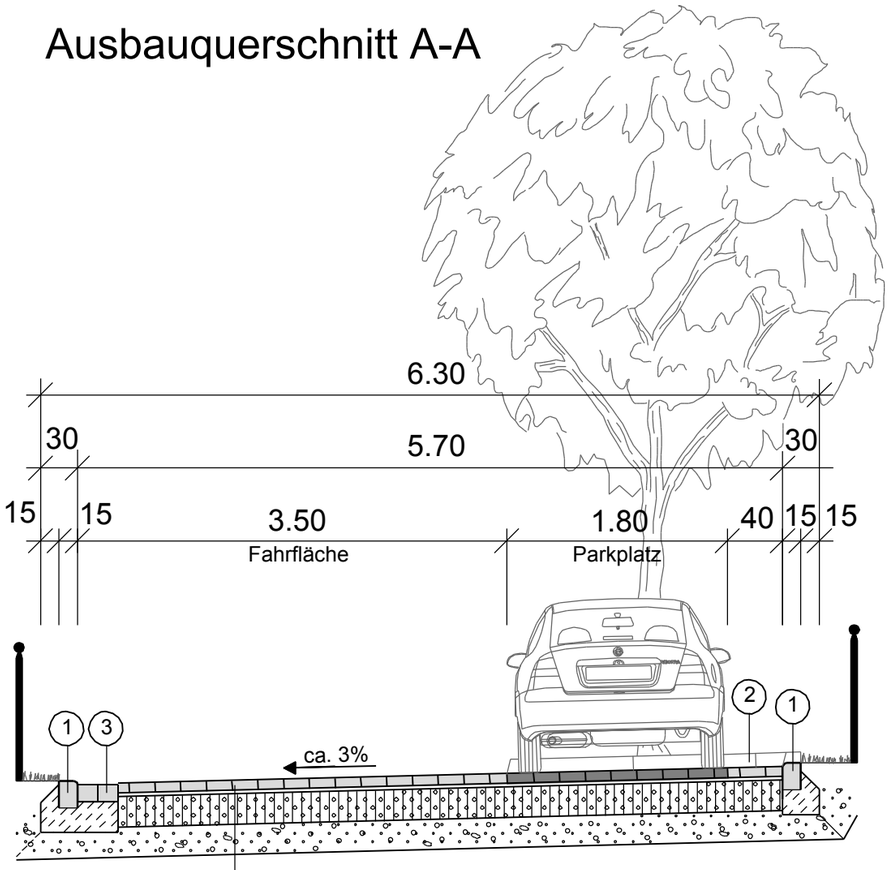

Mischverkehrsfläche Bauklasse V

8,0 cm - Beton - Pflastersteine 14 u. 21/14/8 cm in grau, bzw. Parkplatz in anthrazit, mit Mini-Fase gem. DIN 18501, ZTVP-StB 2006
3,0 cm - Pflastersand
25,0 cm - Schottertragschicht 0-45 mm mit gebrochenem Korn gem. ZTV SoB-StB 04
24,0 cm - Frostschutzschicht 0-63 mm gem. ZTV SoB-StB 04
60,0 cm - Aufbaustärke

(1) Beton - Rundbordstein 15/22 cm gem. DIN 483, in 20 cm Unterbeton und 15 cm Betonrückenstütze C12/15 Expositionsklasse X0 gem. DIN 1045-2

(2) Beton - Hochbordstein 15/30 cm gem. DIN 483 u. DIN EN 1340, in 20 cm Unterbeton und 15cm Betonrückenstütze C12/15 gem. DIN 1045-2

(3) Beton - Rinnenstein 16 u. 24/16/14 cm gem. DIN EN 1338, in 20 cm Unterbeton C12/15 Expositionsklasse X0 gem. DIN 1045-2

Wird auf dem Planum ein Ev2=45MN/qm nicht erreicht, ist zusätzlicher Bodenaustausch vorzusehen

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	Hochbordbeschriftung hinzugefügt, Korngröße d. Schottertragschicht geändert	15.02.2008	Kr. / Ro.

Technisches Betriebszentrum
Anstalt öffentlichen Rechts

TBZ

Anlage:
Blatt Nr.:
Reg Nr.:

Gebiet: Flensburg - Fruerlund

	Datum	Name
bearbeitet	08.02.2008	
gezeichnet	08.02.2008	
geprüft	08.02.2008	

Ausbau
der Straße Blasberg

- Entwurf -

Ausbauquerschnitt A-A

M = 1 : 50

Aufgestellt, Flensburg den 08.02.2008
TBZ AöR
- Tiefbau -

Proj.- Nr.	06-11
Plott	06-11 AQ A-A.jr
Dateiname	AQ A-A